


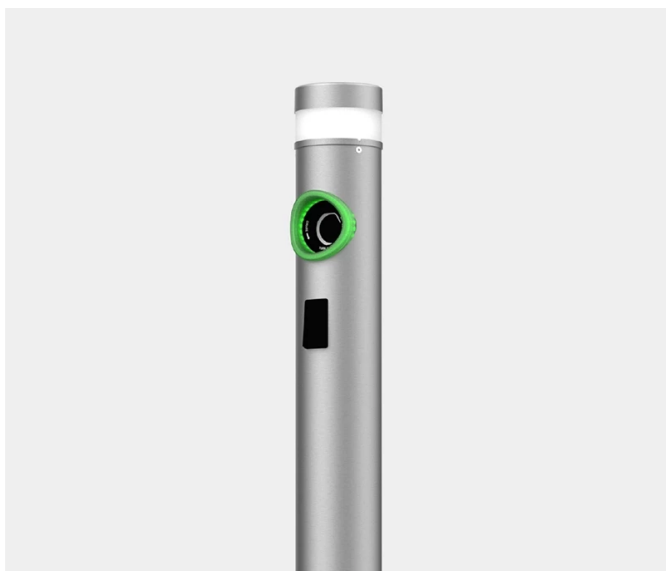

DANE TECHNICZNE

Zastosowanie	otoczenie budynków biurowych, prywatne posesze, hotele i restauracje, parkingi w przestrzeniach publicznych, centra handlowe
Stopień ochrony	IP 65 dla części optycznej i układu zasilającego
Materiał	stop aluminium, anodowany
Przewidywany czas eksploatacji	L80B20 – 100 000 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Gniazdo ładowania	IEC62196 Type-2
Rodzaje zabezpieczeń	wyłącznik nadmiarowo prądowy oraz wyłącznik różnicowoprądowy typ A (opcjonalnie RCD typ B bądź RCD typ EV)
Stopień ochrony komory elektrycznej	IP 54
Komunikacja	3G, LAN
Przewody zasilające	do 16 mm ² Al/Cu
Pomiar energii elektrycznej	licznik energii elektrycznej zgodny z dyrektywą MID
Układ sieci	TT, TN-S, TNC-S
Możliwość integracji z systemem operatorskim	OCPP v.1.6
Norma dla stacji ładowania	PN-EN 61854-1:2011

TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Klosz	Moc LED	Moc całkowita	Prąd zasilania	Temperatura barwowa światła	Strumień świetlny	Efektywność świetlna	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	Komplet elementów złącznych	Moc znamionowa punktu ładowania	Waga netto
45400/1/03/C...	KARIN LED EV 3,7	mrożony (PMMA)	16 W	20 W	700 mA	2700 K	1500 lm	75 lm/W	B-50 / Z-50	311150 / 311205	4006	3,7 kW	10.8 kg
45400/3/03/C...	KARIN LED EV 3,7	mrożony (PMMA)	16 W	20 W	700 mA	3500 K	1550 lm	78 lm/W	B-50 / Z-50	311150 / 311205	4006	3,7 kW	10.8 kg
45400/4/03/C...	KARIN LED EV 3,7	mrożony (PMMA)	16 W	20 W	700 mA	4000 K	1850 lm	93 lm/W	B-50 / Z-50	311150 / 311205	4006	3,7 kW	10.8 kg
45400/6/03/C...	KARIN LED EV 3,7	mrożony (PMMA)	16 W	20 W	700 mA	5000 K	1850 lm	93 lm/W	B-50 / Z-50	311150 / 311205	4006	3,7 kW	10.8 kg
45400/1/07/C...	KARIN LED EV 7,4	mrożony (PMMA)	16 W	20 W	700 mA	2700 K	1500 lm	75 lm/W	B-50 / Z-50	311150 / 311205	4006	7,4 kW	10.8 kg
45400/3/07/C...	KARIN LED EV 7,4	mrożony (PMMA)	16 W	20 W	700 mA	3500 K	1550 lm	78 lm/W	B-50 / Z-50	311150 / 311205	4006	7,4 kW	10.8 kg
45400/4/07/C...	KARIN LED EV 7,4	mrożony (PMMA)	16 W	20 W	700 mA	4000 K	1850 lm	93 lm/W	B-50 / Z-50	311150 / 311205	4006	7,4 kW	10.8 kg
45400/6/07/C...	KARIN LED EV 7,4	mrożony (PMMA)	16 W	20 W	700 mA	5000 K	1850 lm	93 lm/W	B-50 / Z-50	311150 / 311205	4006	7,4 kW	10.8 kg
45400/1/11/C...	KARIN LED EV 11	mrożony (PMMA)	16 W	20 W	700 mA	2700 K	1500 lm	75 lm/W	B-50 / Z-50	311150 / 311205	4006	11 kW	10.8 kg
45400/3/11/C...	KARIN LED EV 11	mrożony (PMMA)	16 W	20 W	700 mA	3500 K	1550 lm	78 lm/W	B-50 / Z-50	311150 / 311205	4006	11 kW	10.8 kg
45400/4/11/C...	KARIN LED EV 11	mrożony (PMMA)	16 W	20 W	700 mA	4000 K	1850 lm	93 lm/W	B-50 / Z-50	311150 / 311205	4006	11 kW	10.8 kg
45400/6/11/C...	KARIN LED EV 11	mrożony (PMMA)	16 W	20 W	700 mA	5000 K	1850 lm	93 lm/W	B-50 / Z-50	311150 / 311205	4006	11 kW	10.8 kg
45400/1/22/C...	KARIN LED EV 22	mrożony (PMMA)	16 W	20 W	700 mA	2700 K	1500 lm	75 lm/W	B-50 / Z-50	311150 / 311205	4006	22 kW	10.8 kg
45400/3/22/C...	KARIN LED EV 22	mrożony (PMMA)	16 W	20 W	700 mA	3500 K	1550 lm	78 lm/W	B-50 / Z-50	311150 / 311205	4006	22 kW	10.8 kg
45400/4/22/C...	KARIN LED EV 22	mrożony (PMMA)	16 W	20 W	700 mA	4000 K	1850 lm	93 lm/W	B-50 / Z-50	311150 / 311205	4006	22 kW	10.8 kg
45400/6/22/C...	KARIN LED EV 22	mrożony (PMMA)	16 W	20 W	700 mA	5000 K	1850 lm	93 lm/W	B-50 / Z-50	311150 / 311205	4006	22 kW	10.8 kg

1) ze względu na klasę dokładności diod tolerancja wartości wynosi +/- 7%


: 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.79), 2011/65/UE (Dz. Urz.UE L 174, 01.07.2011, str.88), 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285, 31.10.2009, str.10)

: PN-EN 60598-1: 2015, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 62262: 2003, PN-EN 62471:2010, PN-EN 55015: 2013, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2014, PN-EN 61000-3-3: 2013

Parametry świetlne przedstawione na podstawie badań laboratoryjnych według IESNA LM-79-19

Data aktualizacji: 05-04-2023

Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego „ROSA” Sp. z o.o.
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1 tel. +48 32 73 88 901
www.rosa.pl

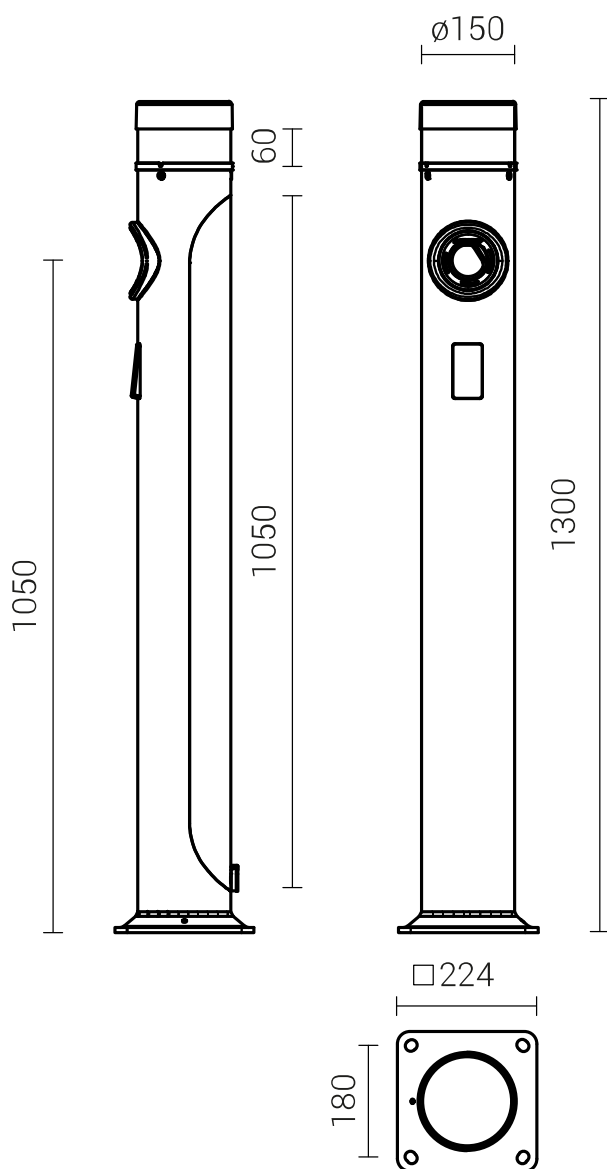

Podczas instalacji kolumna powinna zostać uziemiona

Zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych:

1. Operator ogólnodostępnej stacji ładowania jest zobowiązany do zapewnienia oprogramowania pozwalającego na przekazywanie danych o dostępności i kosztach do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych.
2. Podmiot odpowiedzialny za eksploatację stacji ładowania o mocy powyżej 3,7 kW wyposażonej w oprogramowanie umożliwiające świadczenie usług ładowania, zapewnia przeprowadzenie przez Urząd Dozoru Technicznego badania stacji ładowania.