


Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe DKS 85 FT

Numery katalogowe: 6086519

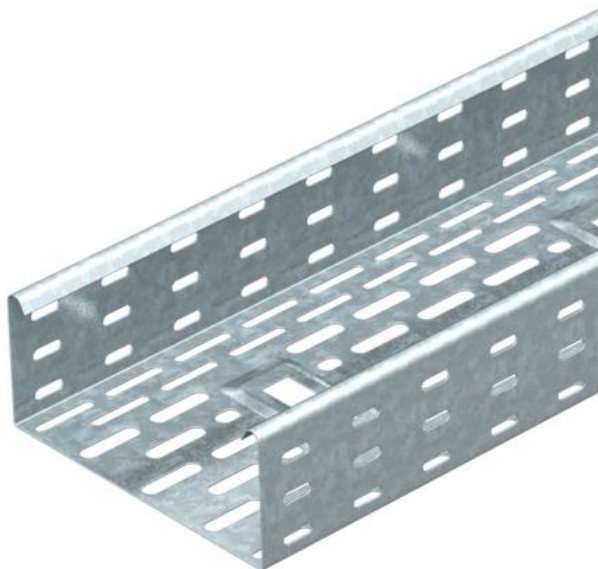

DKS 85 = System korytek kablowych o wysokości boku 85 mm, z dodatkowymi otworami w dnie.

System korytek kablowych z dodatkowymi otworami zgodny z normą VdS 2092 posiada o 30% więcej perforacji, do zastosowania w instalacjach tryskaczowych. Dodatkowe otwory w dnie od szerokości 200 mm.

Elementy połączeniowe w potrzebnej ilości należy zamawiać osobno.

Tłumienie magnetyczne bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.



St

stal

FT

= ocynk ogniowo-zanurzeniowy

Dane podstawow

Numery katalogowe	6086519
Typ	DKS 830 FT
Oznaczenie 1	Korytko kablowe DKS
Oznaczenie 2	perforowany z przepustem dna
Wytwórca	OBO
Wymiar	85x300x3000
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	333,34 kg
Jednostka wagi	kg/100 m


Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe DKS 85 FT

Numery katalogowe: 6086519



Wymiary

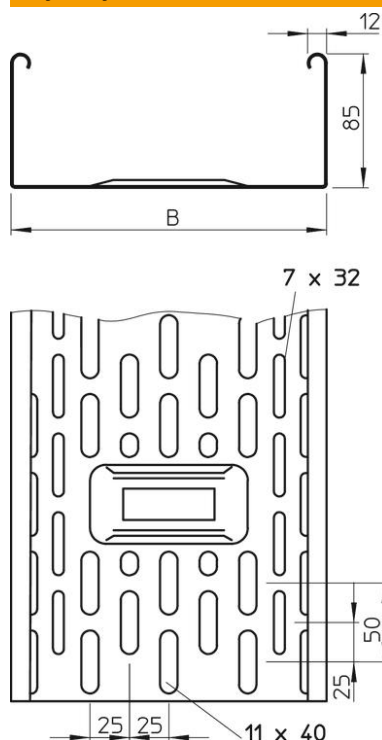

Wymiar	85 x 300
Długość	3 000 mm
Długość	10 ft
Szerokość	300 mm
Szerokość	12 in
Wysokość	85 mm
Wysokość	3 in
Grubość blachy	0,04 in
Grubość blachy	1 mm
Wymiar B	300 mm

Dane techniczne

Wersja połączenia	bez łącznika
System montażowy	Podłoga Strop Montaż
Możliwość chodzenia	brak
Podtrzymanie funkcji	brak
Z pokrywą	brak
Perforacja montażowa w dnie	tak
Rysunek otworów NATO	brak
Przekrój poprzeczny	253 cm ²
Przekrój poprzeczny	25300 mm ²
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Perforacja boczna	tak
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Typ obciążenia wg IEC 61537	Typ II
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	przykręcane

Karta charakterystyki technicznej


Koryto kablowe DKS 85 FT

Numery katalogowe: 6086519



Obciążenie

możliwe rozstawy podpór min.	1,5 m
możliwe rozstawy podpór maks.	3 m
Rozstaw podpór 1,5 m	2 kN/m
Rozstaw podpór 1,75 m	1,5 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	1,1 kN/m
Rozstaw podpór 2,5 m	0,65 kN/m
Rozstaw podpór 3,0 m	0,5 kN/m

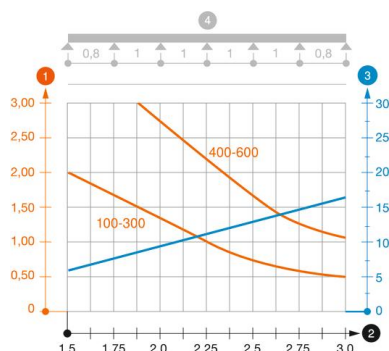

Wykres obciążenia koryta kablowego typ DKS 85

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
- 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
- 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
- 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm
- Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór