

LED TUBE EXTERNAL T5 / T8 P




GB

D



[www.ledvance.com/
ext-system](http://www.ledvance.com/ext-system)

Installation
Guide






[www.ledvance.de/
ext-system](http://www.ledvance.de/ext-system)

Installations-
Anleitung

The LEDVANCE LED TUBE EXTERNAL hereafter referred to as LED TUBE EXT is designed to be powered by below stated LEDVANCE LED DRIVER EXTERNAL.¹⁾

Lamp operation	DR EXT DALI-P-1X7-37W 220-240	DR EXT DALI-P-2X7-26W 220-240
LEDTUBE T8 EXT P 600 7.3W	A; B	C; D; E
LEDTUBE T8 EXT P 1200 15W	A	C
LEDTUBE T8 EXT P 1500 23W	A	C
LEDTUBE T5 EXT HE14 P 549 7.3W	A; B	C; D; E
LEDTUBE T5 EXT HO24 P 549 10.5W	A; B	C; D; E
LEDTUBE T5 EXT HE21 P 849 10.5W	A; B	C; D; E
LEDTUBE T5 EXT HO39 P 849 17W	A	C
LEDTUBE T5 EXT HE28 P 1149 16W	A	C
LEDTUBE T5 EXT HE35 P 1449 18W	A	C
LEDTUBE T5 EXT HO49 P 1449 26W	A	C
LEDTUBE T5 EXT HO54 P 1149 26W	A	C
LEDTUBE T5 EXT HO80 P 1449 37W	A	NO

LAMP OPERATION

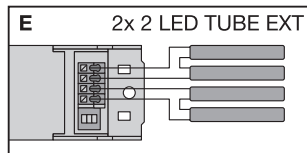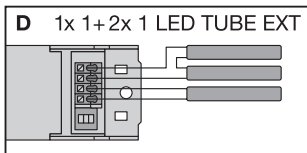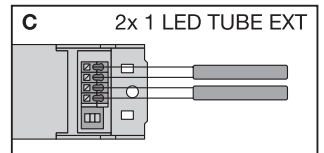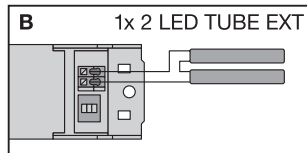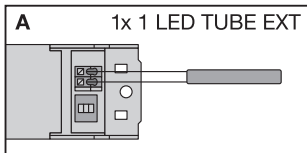


Please visit our website for the latest product information: www.ledvance.com/ext-system

LEDVANCE cannot guarantee the performance of LED TUBE EXT, when powered with different drivers not designed for the LED TUBE EXT. LED TUBE EXT is suitable as replacement for T8/T5 fluorescent lamps with G13/G5 bi-pin bases.


This lamp is designed for general lighting service. It is not allowed to connect LED TUBE EXT on direct mains (220-240V), electromagnetic control gear (CCG), or electric control gear (ECG).²⁾

LED TUBE EXTERNAL T5 / T8 P



1) INSTALLATION

Installation must be executed by a qualified electrician. All wires need to be approved for the existing voltages and protection classes.³⁾

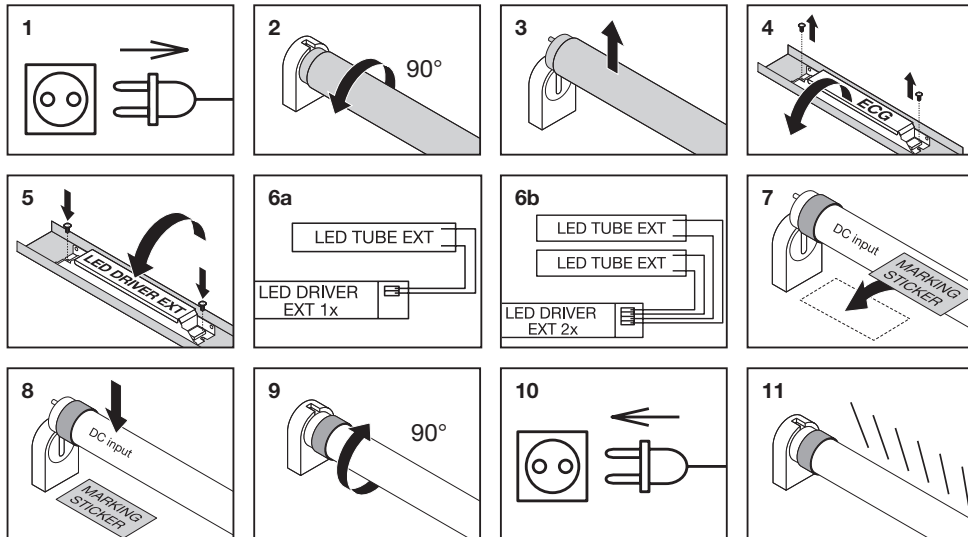

LED TUBE EXT is a single sided LED TUBE and must be connected (wired) only one side. "DC input" note is mentioned on the LED TUBE product label. Once installation is completed, stick the marking sticker (included in LED DRIVER EXT packaging) close to tube "DC input" side on the luminaire.

After rewiring, only LED TUBE EXT can be used in this luminaire. The use of traditional fluorescent tubes or other LEDTUBEs is not permitted anymore. LEDVANCE does not accept any responsibility, warranty or liability when using other types of light sources.⁴⁾


2) CURRENT SETTING

LED DRIVER EXTERNAL is a multi-watt driver, therefore the correct output current must be set before operation by the dip switch on the driver.⁵⁾

DR EXT DALI-P-1X7-37W 220-240

LED TUBE EXTERNAL	I out (mA)	DIP SWITCH PIN		
		1	2	3
LEDTUBE T8 EXT P 600 7.3W	350	OFF	OFF	OFF
LEDTUBE T8 EXT P 1200 15W	350	OFF	OFF	OFF
LEDTUBE T8 EXT P 1500 23W	550	ON	OFF	OFF
LEDTUBE T5 EXT HE14 P 549 7.3W	350	OFF	OFF	OFF
LEDTUBE T5 EXT HO24 P 549 10.5W	500	OFF	ON	ON
LEDTUBE T5 EXT HE21 P 849 10W	500	OFF	ON	ON
LEDTUBE T5 EXT HO39 P 849 17W	400	OFF	OFF	ON
LEDTUBE T5 EXT HE28 P 1149 16W	400	OFF	OFF	ON
LEDTUBE T5 EXT HE35 P 1449 18W	450	OFF	ON	OFF
LEDTUBE T5 EXT HO49 P 1449 26W	600	ON	OFF	ON
LEDTUBE T5 EXT HO54 P 1149 26W	600	ON	OFF	ON
LEDTUBE T5 EXT HO80 P 1449 37W	860	ON	ON	OFF

LED TUBE EXTERNAL T5 / T8 P



DR EXT DALI-P-2X7-26W 220-240

LED TUBE EXTERNAL	I out (mA)	DIP SWITCH PIN		
		1	2	3
LEDTUBE T8 EXT P 600 7.3W	350	OFF	OFF	OFF
LEDTUBE T8 EXT P 1200 15W	350	OFF	OFF	OFF
LEDTUBE T8 EXT P 1500 23W	550	ON	OFF	OFF
LEDTUBE T5 EXT HE14 P 549 7.3W	350	OFF	OFF	OFF
LEDTUBE T5 EXT HO24 P 549 10.5W	500	OFF	ON	ON
LEDTUBE T5 EXT HE21 P 849 10W	500	OFF	ON	ON
LEDTUBE T5 EXT HO39 P 849 17W	400	OFF	OFF	ON
LEDTUBE T5 EXT HE28 P 1149 16W	400	OFF	OFF	ON
LEDTUBE T5 EXT HE35 P 1449 18W	450	OFF	ON	OFF
LEDTUBE T5 EXT HO49 P 1449 26W	600	ON	OFF	ON
LEDTUBE T5 EXT HO54 P 1149 26W	600	ON	OFF	ON

The operating temperature range of LED TUBE EXT is restricted. In case of doubt regarding suitability of the application the manufacturer of this lamp should be consulted. Please find and measure Tc points and max Tc temperatures marked on the product. In case of multi-lamp luminaire application measure Tc max temperature of all installed lamps. Please use a flexible thermo sensor (e.g. „Type K“). Please find additional temperature relevant information at product datasheet. Lamp to be used in dry conditions or in a luminaire that provides protection.⁶⁾

Replacement of FL	„length (excl. pins)“	„Storage temperature (Ts)“	„Ambient temperature (Ta free air)“
LEDTUBE T8 EXT P 600 7.3W	600 mm	-20°C ... 80°C	-20°C ... 50°C
LEDTUBE T8 EXT P 1200 15W	1200 mm	-20°C ... 80°C	-20°C ... 50°C
LEDTUBE T8 EXT P 1500 23W	1500 mm	-20°C ... 80°C	-20°C ... 50°C
LEDTUBE T5 EXT HE14 P 549 7.3W	549 mm	-20°C ... 80°C	-20°C ... 50°C
LEDTUBE T5 EXT HO24 P 549 10.5W	549 mm	-20°C ... 80°C	-20°C ... 50°C
LEDTUBE T5 EXT HE21 P 849 10W	849 mm	-20°C ... 80°C	-20°C ... 50°C
LEDTUBE T5 EXT HO39 P 849 17W	849 mm	-20°C ... 80°C	-20°C ... 50°C
LEDTUBE T5 EXT HE28 P 1149 16W	1149 mm	-20°C ... 80°C	-20°C ... 50°C
LEDTUBE T5 EXT HE35 P 1449 18W	1449 mm	-20°C ... 80°C	-20°C ... 50°C
LEDTUBE T5 EXT HO49 P 1449 26W	1449 mm	-20°C ... 80°C	-20°C ... 50°C
LEDTUBE T5 EXT HO54 P 1149 26W	1149 mm	-20°C ... 80°C	-20°C ... 50°C
LEDTUBE T5 EXT HO80 P 1449 37W	1449 mm	-20°C ... 80°C	-20°C ... 50°C

© 1) Die LEDVANCE LED TUBE EXTERNAL, im Folgenden LED TUBE EXT genannt, ist für den Betrieb mit dem unten angegebenen LEDVANCE LED DRIVER EXTERNAL vorgesehen. 2) Die neuesten Produktinformationen finden Sie auf unserer Website: www.ledvance.de/ext-system LEDVANCE kann die Leistung der LED TUBE EXT nicht garantieren, wenn sie mit anderen Treibern betrieben wird, die nicht für die LED TUBE EXT entwickelt wurden. Die LED TUBE EXT eignet sich als Ersatz für T8/T5 Leuchtstofflampen mit G13/G5 Zweistiftsockel. Diese Lampe ist für den allgemeinen Beleuchtungsservice ausgelegt. Die LED TUBE EXT darf nicht an ein direktes Netz (220–240V), ein elektromagnetisches Vorschaltgerät (EVG) oder ein elektrisches Vorschaltgerät (EVG) angeschlossen werden. 3) Die Installation muss von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden. Alle Drähte müssen für die vorhandenen Spannungen und Schutzklassen zugelassen sein. 4) LED TUBE EXT ist eine einseitige LED TUBE und muss nur einseitig angeschlossen (verdrahtet) werden. Der Hinweis „DC input“ ist auf dem Produktetikett der LED TUBE angegeben. Bitte

kleben Sie den Makierungs-aufkleber (in der Verpackung des LED Drivers EXT enthalten) in die Nähe der „DC input“ Seite der Röhre auf die Leuchte. Nach der Umverdrahtung kann nur die LED TUBE EXT in dieser Leuchte verwendet werden. Die Verwendung von herkömmlichen Leuchtstoffröhren oder anderen LEDTUBES ist nicht mehr erlaubt. LEDVANCE übernimmt keine Verantwortung, Garantie oder Haftung bei der Verwendung anderer Lichtquellen. 5) Der LED DRIVER EXTERNAL ist ein Multi-Watt-Treiber, daher muss der korrekte Ausgangsstrom vor dem Betrieb mit dem DIP-Schalter am Treiber eingestellt werden. 6) Der Betriebstemperaturbereich der LED TUBE EXT ist eingeschränkt. Bei Zweifeln über die Eignung der Anwendung sollte der Hersteller dieser Leuchte konsultiert werden. Bitte finden und messen Sie die auf dem Produkt markierten Tc-Punkte und maximalen Tc-Temperaturen. Im Falle einer mehrlampigen Leuchte ist die maximale Temperatur Tc aller installierten Lampen zu messen. Bitte verwenden Sie einen flexiblen Thermosensor (z. B. „Typ K“). Weitere temperaturrelevante Informationen finden Sie im Produktdatenblatt. Lampe zur Verwendung in trockenen Räumen oder in einer Leuchte, die Schutz bietet.

LED TUBE EXTERNAL T5 / T8 P



Ⓔ 1) Le TUBE LEDVANCE LED EXTERNE ci-après appelé TUBE LED EXT est conçu pour être alimenté par le DRIVER LEDVANCE LED EXTERNE indiqué ci-dessous. 2) Veuillez consulter notre site Web pour accéder aux dernières informations sur le produit : www.ledvance.com/ext-system LEDVANCE ne peut pas garantir la performance du TUBE LED EXT, lorsqu'il est alimenté par différents drivers non conçus pour le TUBE LED EXT. Le TUBE LED EXT est adapté pour remplacer les lampes fluorescentes T8/T5 par des bases à deux broches G13/G5. Cette lampe est conçue pour assurer un éclairage général. Il n'est pas permis de connecter le TUBE LED EXT sur le secteur direct (220-240 V), l'équipement de commande électromagnétique (CCG) ou l'équipement de commande électrique (ECG). 3) L'installation doit être exécutée par un électricien qualifié. Tous les fils doivent être approuvés pour les tensions et les classes de protection existantes. 4) Le TUBE LED EXT est un TUBE LED simple face et doit être connecté (câble) d'un seul côté. La note « Entrée CC » est mentionnée sur l'étiquette du produit du TUBE LED. Une fois l'installation terminée, coller l'autocollant de marquage (inclus dans l'emballage du LED DRIVER EXT) à proximité du côté « entrée CC » du tube sur le luminaire. Après le recâblage, seul le TUBE LED EXT peut être utilisé dans ce luminaire. L'utilisation de tubes fluorescents traditionnels ou d'autres LEDTUBE n'est plus autorisée. LEDVANCE décline toute responsabilité lors de l'utilisation d'autres types de sources lumineuses. 5) Le DRIVER LED EXTERNE est un driver de plusieurs watts, donc le courant de sortie correct doit être réglé avant le fonctionnement par l'interrupteur DIP sur le driver. 6) La plage de température de fonctionnement du TUBE LED EXT est limitée. En cas de doute concernant l'adéquation de l'application, il convient de consulter le fabricant de cette lampe. Veuillez trouver et mesurer les points Tc et les températures Tc maximales marqués sur le produit. Dans le cas d'une application de luminaire à plusieurs lampes, mesurez la température Tc max de toutes les lampes installées. Veuillez utiliser un thermodétecteur flexible (p. ex. « Type K »). Veuillez trouver des informations supplémentaires sur la température dans la fiche technique du produit. Lampe à utiliser dans des conditions sèches ou dans un luminaire assurant une protection.

Ⓔ 1) La LAMPADA TUBOLARE A LED LEDVANCE EXTERNAL, indicata di seguito come LED TUBE EXT, è progettata per essere alimentata dal LEDVANCE LED DRIVER EXTERNAL sotto indicato. 2) È possibile consultare il nostro sito web per trovare le informazioni aggiornate sui prodotti: www.ledvance.com/ext-system LEDVANCE non può garantire le prestazioni di LED TUBE EXT, qualora sia alimentata con driver diversi non progettati appositamente. La lampada tubolare LED TUBEEXT è adatta in sostituzione delle lampade fluorescenti T8/T5 con attacco bi-pin G13/G5. Questa lampada è stata pensata per il servizio d'illuminazione generale. Non è consentito collegare la LED TUBE EXT alla rete elettrica diretta (220-240V), ad alimentatori elettromagnetici (CCG), o ad alimentatori elettrici (ECG). 3) L'installazione deve essere eseguita da un elettricista qualificato. Tutti i cavi devono essere approvati per le tensioni e le classi di protezione esistenti. 4) LED TUBE EXT è una lampada tubolare a LED mono-lato e deve essere collegata (via cavo) solo su un lato. La nota «DC input» è menzionata sull'etichetta del prodotto della lampada tubolare a LED. Una volta completata l'installazione, incollare l'adesivo di marcatura (incluso nella confezione di LED DRIVER EXT) vicino al tubo «ingresso DC» dell'apparecchio. Dopo il ricablaggio, in questo apparecchio d'illuminazione è possibile utilizzare solo LED TUBE EXT. L'uso di lampade tubolari fluorescenti tradizionali o di altre lampade tubolari a LED non è più consentito. LEDVANCE non si assume alcuna responsabilità in caso di utilizzo di altri tipi di sorgenti luminose. 5) LED DRIVER EXTERNAL è un driver a watt multiplo, quindi la corrente di uscita corretta deve essere impostata prima di attivare l'interruttore DIP sul driver. 6) L'intervallo delle temperature operative di LED TUBE EXT è limitato. In caso di dubbi sull'idoneità dell'applicazione, consultare il produttore di questa lampada. Si prega di consultare e misurare i punti Tc e le temperature Tc massime indicate sul prodotto. In caso di applicazione con più lampadine, misurare la temperatura Tc max di tutte le lampade installate. Si prega di utilizzare un termosensore flessibile (ad es. «Tipo K»). Ulteriori informazioni sulla temperatura sono disponibili nella scheda tecnica del prodotto pertinente. Lampada da utilizzare in condizioni asciutte o in un apparecchio di illuminazione che fornisce protezione.

Ⓔ 1) El TUBO LED EXTERNO LEDVANCE, en lo sucesivo denominado TUBO LED EXT, está diseñado para recibir alimentación mediante el CONTROLADOR LED EXTERNO LEDVANCE que se indica a continuación. 2) Visite nuestro sitio web para obtener la información más reciente sobre el producto: www.ledvance.com/ext-system LEDVANCE no puede garantizar el rendimiento del TUBO LED EXT si se alimenta con controladores diferentes no diseñados para el TUBO LED EXT. El TUBO LED EXT es apto como repuesto para lámparas fluorescentes T8/T5 con casquillos bipolares G13/G5. Esta lámpara se ha diseñado para un uso de iluminación general. No se puede conectar el TUBO LED EXT a la red eléctrica directa (220-240 V) ni a un balasto magnético (CCG) o eléctrico (ECG). 3) La instalación debe realizarla un electricista cualificado. Todos los cables deben estar homologados para las tensiones y clases de protección que haya. 4) El TUBO LED EXT es un TUBO LED de una sola cara y debe estar conectado (cableado) solo por un lado. La nota «DC input» se menciona en la etiqueta de este producto TUBO LED. Una vez finalizada la instalación, pegue la etiqueta adhesiva (incluida en el embalaje del CONTROLADOR LED EXT) por el lado de la entrada de CC («DC input») en el tubo de la luminaria. Después de volver a cablear, solo se puede usar el TUBO LED EXT en esa luminaria. El uso de tubos fluorescentes tradicionales u otros TUBOS LED ya no está permitido. LEDVANCE no asume ninguna responsabilidad, garantía o responsabilidad si se utilizan otros tipos de fuentes de luz. 5) El CONTROLADOR LED EXTERNO es un controlador multivoltaje, por lo que la corriente de salida adecuada debe establecerse antes de utilizarla mediante el interruptor DIP del controlador. 6) El rango de temperatura de funcionamiento del TUBO LED EXT está restringido. En caso de duda sobre la idoneidad de la aplicación, debe consultarse al fabricante de esta lámpara. Busque y mida los puntos Tc y las temperaturas máximas Tc marcadas en el producto. En el caso de una luminaria de varias lámparas, mida la temperatura máxima Tc de todas las lámparas instaladas. Utilice un termosensor flexible (por ejemplo, «tipo K»). Encontrará información adicional sobre la temperatura en la hoja de datos del producto. La lámpara debe utilizarse en condiciones secas o en una luminaria que la proteja.

Ⓔ O TUBO LED LEDVANCE EXTERIOR, doravante referido como TUBO LED EXT foi concebido para ser alimentado pelo DRIVER LED LEDVANCE EXTERIOR abaixo indicado. 2) Visite nosso site para obter as informações mais recentes sobre o produto: www.ledvance.com/ext-system LEDVANCE não pode garantir o desempenho do TUBO LED EXT, quando alimentado com diferentes drivers não projetados para o TUBO LED EXT. O TUBO LED EXT é adequado como substituição para lâmpadas fluorescentes T8/T5 com bases de dois pinos G13/G5. Esta lâmpada foi projetada para serviço de iluminação geral. Não é permitido ligar o TUBO LED EXT à rede elétrica diretamente (220-240V), a aparelhos de controle eletromagnético (CCG) ou a aparelhos de controle elétrico (ECG). 3) A instalação tem de ser executada por um electricista qualificado. Todos os fios precisam de ser aprovados para as tensões e classes de proteção existentes. O TUBO LED EXT é um TUBO LED de um só lado e deve ser ligado (com fio) apenas de um lado. A nota «DC Input» (entrada CC) é mencionada na etiqueta do produto do TUBO LED. Depois de concluída a instalação, cole o adesivo de marcação (incluído na embalagem do DRIVER LED EXT) junto ao lado «entrada CC» da luminária. Após a nova fiação, apenas o TUBO LED EXT pode ser usado nesta luminária. O uso de tubos fluorescentes tradicionais ou outros tubos LED já não será permitido. A LEDVANCE não aceita qualquer responsabilidade, garantia ou obrigação se forem usados outros tipos de fontes de iluminação. 5) O DRIVER LED EXTERIOR é um driver multi-watt, pelo que a corrente de saída correta deve ser definida antes da operação pelo interruptor DIP do driver. A faixa de temperatura de funcionamento do TUBO LED EXT é limitada. Em caso de dúvida quanto à adequação da aplicação, o fabricante desta lâmpada deve ser consultado. Encontre e meça os pontos Tc e as temperaturas máximas Tc marcados no produto. No caso de aplicação de luminárias com várias lâmpadas, meça a temperatura Tc máxima de todas as lâmpadas instaladas. Use um sensor térmico flexível (por exemplo, «Tipo K»). Encontre informações adicionais relevantes sobre a temperatura na ficha de dados do produto. Lâmpada para uso em ambiente seco ou em luminária que forneça proteção.

LED TUBE EXTERNAL T5 / T8 P



Ⓔ 1) Ο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΟΤΥΠΟΣ ΛΑΜΠΙΤΗΡΑΣ LED LEDVANCE, εφεξής αναφερόμενος «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΟΤΥΠΟΣ ΛΑΜΠΙΤΗΡΑΣ», έχει σχεδιαστεί για να προφοδοτείται από τον ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ LEDVANCE, ο οποίος αναφέρεται παρακάτω. 2) Επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν: www.ledvance.com/ext-system Η LEDVANCE δεν μπορεί να εγγυηθεί την ορθή λειτουργία του ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΟΤΥΠΟΥ ΛΑΜΠΙΤΗΡΑΣ LED, όταν χρησιμοποιούνται μετασχηματιστές που δεν έχουν σχεδιαστεί για τον εν λόγω λαμπτήρα. Ο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΟΤΥΠΟΣ ΛΑΜΠΙΤΗΡΑΣ LED ενδείκνυται για την αντικατάσταση λαμπτήρων φθορισμού T8/T5 με λυχνιολαβή δύο ακίδων G13/G5. Αυτός ο λαμπτήρας έχει σχεδιαστεί για γενικό φωτισμό. Απαγορεύεται η απευθείας σύνδεση του ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΟΤΥΠΟΥ ΛΑΜΠΙΤΗΡΑΣ LED σε ηλεκτρικό δίκτυο (220-240V), σε ηλεκτρομαγνητικές διατάξεις ελέγχου λαμπτήρων (CCG) ή σε ηλεκτρικές διατάξεις ελέγχου λαμπτήρων (ECG). 3) Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Όλα τα καλώδια πρέπει να γκροβήθουν για την υπάρχουσα τάση ρεύματος και κατηγορία προστασίας. 4) Ο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΟΤΥΠΟΣ ΛΑΜΠΙΤΗΡΑΣ LED είναι ένας μονοπλάκωρος ΣΩΛΗΝΑΞ ΣΕΔ και πρέπει να συνδεθεί (με καλώδιο) μόνο στη μία πλευρά. Στην ετικέτα προϊόντος του ΣΩΛΗΝΟΤΥΠΟΥ ΛΑΜΠΙΤΗΡΑΣ LED αναγράφεται η σημείωση «DC input (Είσοδος ΣΡ)». Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, κολήστε το αυτοκόλλητο σήμανσης (το οποίο περιλαμβάνεται στη συσκευασία του LED EXT) κοντά στην πλευρά «DC input» του σωλήνα στο φωτιστικό. Μετά την επανασύνδεση, μόνο ο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΟΤΥΠΟΣ ΛΑΜΠΙΤΗΡΑΣ LED μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αυτό το φωτιστικό. Δεν επιτρέπεται πλέον η χρήση άλλων λαμπτήρων φθορισμού ή άλλων αληθινών λαμπτήρων LED. Η LEDVANCE δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση και δεν παρέχει καμία εγγύηση κατά τη χρήση άλλων πηγών φωτός. 5) Ο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ LED είναι ένας μετασχηματιστής πολλαπλών τάσεων. Ως εκ τούτου, πρέπει να ρυθμίζεται το σωστό ρεύμα εξόδου από τον διακοπτή DIP που βρίσκεται στον μετασχηματιστή πριν από τη θέση σε λειτουργία. 6) Η θερμοκρασία λειτουργίας του ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΟΤΥΠΟΥ ΛΑΜΠΙΤΗΡΑΣ LED είναι περιορισμένο εύρος. Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με την καταλληλότητα του φωτιστικού, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή αυτού του λαμπτήρα. Βρείτε και μετρήστε τα σημεία Tc και τις μέγιστες θερμοκρασίες Tc που αναγράφονται στο προϊόν. Σε περίπτωση τοποθέτησης σε σύστημα φωτισμού με πολλαπλούς λαμπτήρες, μετρήστε τη μέγιστη θερμοκρασία Tc όλων των εγκατεστημένων λαμπτήρων. Χρησιμοποιήστε έναν εύκαμπτο θερμοαισθητήρα (π.χ. «Τύπου K»). Μπορείτε να βρείτε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη θερμοκρασία στο φύλλο δεδομένων του προϊόντος. Ο λαμπτήρας ενδείκνυται για χρήση σε ήπιες συνθήκες ή σε φωτιστικό που παρέχει προστασία.

Ⓝ 1) De LEDVANCE LED TUBE EXTERNAL hierna aangeduid als LED TUBE EXT is ontworpen om te worden gevoed door onderstaande LEDVANCE LED DRIVER EXTERNAL. 2) Bezoek onze website voor de nieuwste productinformatie: www.ledvance.com/ext-system LEDVANCE kan de prestaties van LED TUBE EXT niet garanderen, wanneer aangedreven verschillende transformators die niet zijn ontworpen voor de LED TUBE EXT. LED TUBE EXT is geschikt als vervanging voor T8/T5 fluorescentielampen met G13/G5 bi-pin bases. Deze lamp is ontworpen voor algemene verlichting. Het is niet toegestaan om LED TUBE EXT aan te sluiten op gelijkstroom (220-240V), elektromagnetisch regelapparaat (CCG) of elektrisch regelapparaat (ECG). 3) Installeer moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde electricien. Alle draden moeten worden goedgekeurd voor de bestaande spanning en beschermingsklassen. 4) LED TUBE EXT is een eenzijdige LED TUBE en mag slechts aan één zijde worden aangesloten (beadrad). Opmerking "DC-ingang" staat vermeld op het productlabel van de LED TUBE. Zodra de installatie is voltooid, plak u de markeringssticker (meegeleverd in de LED DRIVER EXT-VERPAKKING) dicht bij de bus "DC input" op het armatuur. Na herbedrading kan in deze armatuur alleen LED TUBE EXT worden gebruikt. Het gebruik van traditionele fluorescentiebuisen of andere LEDTUBE's is niet meer toegestaan. LEDVANCE aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid, garantie of aansprakelijkheid bij het gebruik van andere soorten lichtbronnen. 5) LED DRIVER EXTERNAL is een multi-watt transformator, daarom moet de juiste uitgangsstroom zijn voor gebruik ingesteld door de DIP-schakelaar op de transformator. 6) Het bedrijfstemperatuurbereik van LED TUBE EXT is beperkt. Bij twijfel over geschiktheid van de toepassing dient de fabrikant van deze lamp te worden geraadpleegd. Zoek en meet Tc-punten en maximale Tc-temperaturen die op het product zijn aangegeven. In het geval van een armatuurtoepassing met meerdere lampen, meet de Tc max-temperatuur van alle geïnstalleerde lampen. Gebruik een flexibele thermosensor (bijv. „Type K“). Raadpleeg de productgegevens voor aanvullende informatie over de temperatuur. Lamp voor gebruik in droge omstandigheden of in een armatuur die bescherming biedt.

Ⓢ 1) LEDVANCE LED TUBE EXTERNAL, härnæfter kallad LED TUBE EXT, är utformad för att drivas av nedan angivna LEDVANCE LED DRIVER EXTERNAL. 2) Besök vår webbplats för den senaste produktinformationen: www.ledvance.com/ext-system LEDVANCE kan inte garantera prestandan hos LED TUBE EXT när den drivs med andra drivenheter som inte är utformade för LED TUBE EXT. LED TUBE EXT är lämplig som ersättning för T8/T5-lysrör med G13/G5 tvåstiftssocklar. Denna lamp är utformad för allmän belysning. Det är inte tillåtet att ansluta LED TUBE EXT till elnät (220–240V), elektromagnetisk styrväxel (CCG) eller elektrisk styrväxel (ECG). 3) Installation måste utföras av en behörig elektriker. Alla ledningar måste vara godkända för de befintliga spännings- och skyddsklasserna. 4) LED TUBE EXT är ett ensidigt LED TUBE och får endast anslutas (kopplas) till en sida. Märkningen „DC-ingång“ finns på produktetiketten som tillhör LED TUBE. När installationen är klar ska du klistra fast dekalen (ingår i förpackningen till LED DRIVER EXT) nära rörets „DC-ingång“ på armaturen. Efter att nya ledningar har dragits kan endast LED TUBE EXT användas i denna armatur. Det är inte längre tillåtet att använda traditionella lysrör eller andra LEDTUBE-lysrör. LEDVANCE tar inget ansvar och ger ingen garanti vid användning av andra typer av ljuskällor. 5) LED DRIVER EXTERNAL är en drivenheter med flera vattinställningar. Därför måste rätt utgångsström tillåtas i före användning med DIP-möklappen på drivenheter. 6) Drifttemperaturområdet för LED TUBE EXT är begränsat. Om du är osäker på användningens lämplighet bör du rådfråga tillverkaren av den här lampen. Hitta och mät Tc-punkterna och de maximala Tc-temperaturerna som anges på produkten. Vid användning av med flera lampor mäter du maximal Tc-temperatur för alla installerade lampor. Använd en flexibel temperaturgivare (t.ex. „Typ K“). Ytterligare information om temperatur finns på produkt-databladet. Lampen ska användas under torra förhållanden eller i en armatur som ger skydd.

Ⓝ 1) LEDVANCE LED TUBE EXTERNAL –valoputki, jällempänä LED TUBE EXT –valoputki, on suunniteltu toimimaan alla mainittuilla LEDVANCE DRIVER EXTERNAL –ohjaimilla. 2) Uusimmat tuotetiedot ovat verkkosivustollamme osoitteessa www.ledvance.com/ext-system. LEDVANCE ei voi taata LED TUBE EXT –valoputken suorituskykyä, kun sitä käytetään ohjaimilla, joita ei ole suunniteltu LED TUBE EXT –valoputkeka varten. LED TUBE EXT –valoputkella voi korvata T8/T5-loistelampun, joissa on G13/G5-kaksinastakanta. Tämä valoputki on suunniteltu yleisvalaistukseen. LED TUBE EXT –valoputkea ei saa kytkeä suoraan verkkovirtaan (220–240 V), sähkömagneettiseen ohjauslaitteeseen (CCG) tai sähköiseen ohjauslaitteeseen (ECG). 3) Asennuksen saa suorittaa vain pätevä sähköasentaja. Kaikki johdot on otava hyväksyttävällä olemassa oleville jännite- ja suojausluokille. 4) LED TUBE EXT –valoputki on yksipuolinen LED–valoputki, joka on kytkettävä (johdotettava) vain toiselta puolelta. LED–valoputken tuote-etiketissä lukee „DC input“ (tasavirtasisäänäntö). Kun asennus on valmis, kiinnitä merkintätarra (sisältyy LED DRIVER EXT –ohjaimen pakkaukseen) valaisimen putken DC-tulopuolen lähelle. Uudelleenjohtotuksen jälkeen tässä valaisimessa voidaan käyttää vain LED TUBE EXT –valoputkeka. Perinteisten loisteputkien tai muiden LED–valoputkien käyttö ei ole enää sallittua sen jälkeen. LEDVANCE ei ota vastuuta eikä myönnä takuuta, jos käytetään muunlaisia valonlähteitä. 5) LED DRIVER EXTERNAL on monitehoinen ohjain, joten oikea lähtövirta on määritettävä ennen käyttöä ohjaimen DIP-kytkimellä. 6) LED TUBE EXT –valoputken käyttöön lämpötila-alue on rajoitettu. Jos käyttötavan soveltuvuudesta on epäselvyyttä, on käännyttävä tämän valoputken valmistajan puoleen. Etsi jä mittaa tuoteeseen merkityt Tc-pisteet ja Tc-pisteen enimmäislämpötilat. Jos valaisimessa on useita valoputkia, mittaa kaikkien asennettujen valoputkien Tc-pisteen enimmäislämpötila. Käytä joustavaa lämpöanturia (esim. K-tyyppiä). Lue lisää lämpötilan kannalta oleellisia tietoja tuoteselosteesta. Valoputki on tarkoitettu käytettäväksi kuivissa olosuhteissa tai suojaavassa valaisimessa.

Ⓝ 1) LEDVANCE LED TUBE EXTERNAL, heretter betegnet som LED TUBE EXT, er utformet for strømforsyning gjennom LEDVANCE LED DRIVER EXTERNAL angitt nedenfor. 2) Besøk nettstedet vårt for den nyeste produktinformasjonen: www.ledvance.com/ext-system LEDVANCE kan ikke garantere ytelsen til LED TUBE EXT når den forsynes med strøm via andre drivere, som ikke er utformet for LED TUBE EXT. LED TUBE EXT egnar seg som erstating for T8/T5-lysrør med G13/G5-sockler med to stifter. Denne lampen er utformet for bruk innen generell belysning. Det er ikke tillatt å koble LED TUBE EXT på direkte strømmett (220–240 V), elektromagnetisk kontrollutstyr (CCG) eller elektrisk kontrollutstyr (ECG). 3) Installasjon må utføres av en kvalifisert elektriker. Alle ledninger må være godkjente for de eksisterende spennings- og beskyttelsesklassene. 4) LED TUBE EXT er et ensidig LED-RØR og må kun kobles til (kables)

LED TUBE EXTERNAL T5 / T8 P



på én side. «DC input»-mærknaden nevnes på LED-RØRETS produktetiket. Når installationen er fullført, festes markeringsklistermerket (inkludert i LED DRIVER EXT-emballasjen) nær rørets «DC input»-side på armaturen. Etter omkobling kan kun LED TUBE EXT brukes i denne armaturen. Bruk av tradisjonelle lysrør eller andre LED-RØR er ikke lenger tillatt. LEDVANCE aksepterer ingen form for ansvar, garanti eller forpliktelse ved bruk av andre typer lyskilder. 5) LED DRIVER EXTERNAL er en driver på flere watt, og derfor må riktig utgangsstrøm stilles inn før man betjener dimmerbryteren på driveren. 6) Driftstemperaturområdet til LED TUBE EXT er begrenset. Ved titt rundt applikasjonsens egnethet bør man konsultere produsenten av denne lampen. Vennligst finn og mål Tc-punkter og maks Tc-temperaturer merket på produktet. For belysningsarmatur med flere lamper måler du Tc-makstemperaturen for alle installerte lamper. Bruk en fleksibel termosensor (f.eks. «Type K»). Finn ytterligere temperaturrelevante informasjon på produktetablaget. Lysrør som skal brukes under tørre forhold eller i en armatur som gir beskyttelse.

☞ 1) LEDVANCE LED TUBE EXTERNAL, herefter kaldet LED TUBE EXT, er designet til å bli drevet av nedenstående LEDVANCE LED DRIVER EXTERNAL. 2) Besøq vores hjemmeside for de seneste produktoplysninger: www.ledvance.com/ext-system LEDVANCE kan ikke garantere ydeevnen av LED TUBE EXT, hvis der brukes andre drivere, der ikke er designet til LED TUBE EXT. LED TUBE EXT er velegnet som erstatning for T8/T5-lysstofrør med G13/G5-sokler med to stifter. Denne lampe er designet til generell belysning. Det er ikke tillatt å tilslutte LED TUBE EXT direkte på lysnettet (220-240V), elektromagnetisk kontrolludstyr (CCG) eller elektrisk kontrolludstyr (ECG). 3) Installasjon skal utføres av en kvalifisert elektriker. Alle ledninger skal være godkjent til de eksisterende spændinger og beskyttelsesklasser. 4) LED TUBE EXT er et enkelt-sided LED TUBE og skal kun tilsluttes (kablet) på den ene side. «DC input» er angivet på produktetiketten på LED TUBE. Når den er monteret, påklæbes mærkaten (medfølger i LED DRIVER EXT-emballasjen) tørt på rørets «DC-indgang» på lysarmaturen. Etter omkobling må kun LED TUBE EXT anvendes i dette armatur. Det er ikke lenger tillatt å anvende tradisjonelle lysstofrør eller andre typer LED TUBE. LEDVANCE påtager sig intet ansvar, garanti eller erstatningsansvar ved bruk av andre typer lyskilder. 5) LED DRIVER EXTERNAL er en driver med flere wattindstillinger, derfor skal den korrekte utgangsstrøm være indstilt for drift vha. dip-kontaktene på driveren. 6) Driftstemperaturområdet for LED TUBE EXT er begrenset. I tilfælde af tvil om apparatets egnethed bør produsenten af denne lampe konsulteres. Find og mål Tc-punkterne og de maksimale Tc-temperaturer, der er markeret på produktet. I tilfælde af multiple-lampe-armatur måles Tc maks. temperatur for alle installerede lamper. Bruk en fleksibel termosensor (f.eks. «Type K»). Yderligere temperaturrelevante oplysninger findes på produktetablaget. Lampen er beregnet til brug under tørre forhold eller i en armatur, der giver beskyttelse.

☞ 1) EXTERNÍ LED TRUBICE LEDVANCE (dále jen „EXT LED TRUBICE“) je navržena tak, aby byla napájena níže uvedeným EXTERNÍM LED OVLADAČEM LEDVANCE. 2) Nejnovější informace o produktu naleznete na našich webových stránkách www.ledvance.com/ext-system. Společnost LEDVANCE nemůže zaručit výkon EXT LED TRUBICE, pokud je napájena jinými ovladači, než které nejsou určeny pro EXT LED TRUBICE. EXT LED TRUBICE je vhodná jako náhrada zářivek T8/T5 s patičkami G13/G5. Tato lampa je určena pro běžné osvětlení. Není dovoleno připojovat EXT LED TRUBICE přímo k síti (220-240 V), elektromagnetickému ovládacímu zařízení (CCG) nebo elektrickému ovládacímu zařízení (ECG). 3) Instalace musí být provedena kvalifikovaným elektrikářem. Všechny vodiče musí být schváleny pro stávající napětí a třídy ochrany. 4) EXT LED TRUBICE je jednostranná LED TRUBICE a musí být připojena (zapojena) pouze jednou stranou. Poznámka „DC vstup“ je uvedena na produktovém štítku LED TRUBICE. Po dokončení instalace nalepte štítek s označením (je součástí balení LED DRIVER EXT) na svítidlo v blízkosti trubice na straně s „DC vstupem“. Po přepojení lze v tomto svítidle používat pouze EXT LED TRUBICE. Použití tradičních zářivek nebo jiných LED TRUBIC již není nadále povoleno. Společnost LEDVANCE nepřebírá žádnou odpovědnost nebo záruku při použití jiných typů světelných zdrojů. 5) EXTERNÍ LED OVLADAČ je vicewattový ovladač, proto je třeba před zahájením provozu nastavit správný výstupní proud pomocí přepínače na ovladači. 6) Rozsah provozních teplot EXT LED TRUBICE je omezen. V případě pochybností o vhodnosti použití se obraťte na výrobce této lampy. Najděte a změřte body Tc a maximální teploty Tc vyznačené na výrobku. V případě použití svítidla s více zářivkami změřte maximální teplotu Tc všech instalovaných zářivek. Použijte flexibilní termosenzor (např. „Typ K“). Další informace týkající se teploty naleznete v produktovém listu. Lampa je určena k použití v suchu nebo ve svítidle, které poskytuje ochranu.

☞ 1. НАРУЖНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ТРУБКА LEDVANCE (далее по тексту — LED TUBE EXT) работает от НАРУЖНОГО СВЕТОДИОДНОГО ДРАЙВЕРА LEDVANCE. 2. Актуальная информация о продукте представлена на веб-сайте www.ledvance.com/ext-system. Компания LEDVANCE не предоставляет гарантий относительно функционирования модели LED TUBE EXT в случае ее использования с другими, не предназначенными для нее драйверами. Модель LED TUBE EXT подходит для замены люминесцентных ламп T8/T5 с двухштырьковыми цоколями G13/G5. Эта лампа предназначена для общего освещения. Лампы LED TUBE EXT нельзя подключать напрямую к сети (220-240 В), а также к электромагнитному (CCG) или электрическому ПРА (ECG). 3. Монтаж должен выполняться квалифицированным электриком. Все провода должны быть одобрены с учетом существующих значений напряжения и классов защиты. 4. Лампа LED TUBE EXT выполнена в виде одинарной СВЕТОДИОДНОЙ ТРУБКИ, которая подключается только с одной стороны. Надпись «Вход постоянного тока» указана на этикетке СВЕТОДИОДНОЙ ТРУБКИ. По завершении установки наклейте маркировочную наклейку, которую вы найдете в упаковке с драйвером LED DRIVER EXT, рядом с надписью «Вход постоянного тока» (DC input) на светильнике. После замены проводки в данном осветительном приборе можно использовать только лампы LED TUBE EXT. Использование традиционных флуоресцентных или других светодиодных ламп не допускается. Компания LEDVANCE не несет ответственности и не предоставляет гарантий в случае использования иных осветительных приборов. 5. НАРУЖНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ДРАЙВЕР представляет собой высокоомощный прибор, поэтому перед тем, как воспользоваться DIP-переключателем, убедитесь, что параметры тока на выходе являются корректными. 6. Диапазон рабочих температур лампы LED TUBE EXT ограничен. Если у вас возникли сомнения относительно условий использования лампы, обратитесь за консультацией к ее производителю. Пожалуйста, найдите и измерьте точки Tc и максимальные температуры Tc, указанные на изделии. При использовании многолампового светильника измерьте максимальную температуру Tc всех установленных ламп. Пожалуйста, используйте гибкий тепловой датчик (например, тип К). Дополнительная информация о температуре указана в паспорте изделия. Лампа должна использоваться в сухих условиях или в светильниках с защитой от влаги.

☞ 1) A LEDVANCE LED TUBE EXTERNAL (a továbbiakban: LED TUBE EXT) az alábbiakban feltüntetett LEDVANCE LED DRIVER EXTERNAL előtételt működőképes. 2) Kérjük, látogasson el a weboldalunkra a legújabb termékinformációkért: www.ledvance.com/ext-system. A LEDVANCE nem tudja garantálni a LED TUBE EXT teljesítményszintjét, ha olyan előtétellek üzemel, amelyek nem a LED TUBE EXT-hez tervezték. A LED TUBE EXT alkalmas a G13-as/G5-ös kétpinés fejelű T8-as/T5-ös fénycsővek helyettesítésére. Ezt a fényforrást általános világításra tervezték. A LED TUBE EXT-t nem szabad közvetlenül hálózathoz (220-240 V), hagyományos előtétélhez (CCG) vagy elektronikus előtétélhez (ECG) csatlakoztatni. 3. A beépítést szakképzett villanyszerelőnek kell végeznie. Minden vezetékét jóvá kell hagyni a megfelelő feszültségértéket és védelmi osztályokat illetően. 4) A LED TUBE EXT egy végén fejejt LED-CSŐ, és csak az egyik oldalra csatlakoztatható (vezetékeltelhető). A „DC-bemenet” felirat szerepel a LED-CSŐ termék címkéjén. A beépítés befizetése után ragassza a jelölőmatricát (amely a LED DRIVER EXT csomagolásában található) a fénycső „DC-bemenete” közelében a lámpatestre. Ugravezetékezés után csak LED TUBE EXT használható ebben a lámpatestben. A hagyományos neon fénycsővek vagy más LED-FÉNYCSŐVEK használata már nem megengedett. A LEDVANCE nem vállal semmilyen felelősséget, garanciát vagy kártérítési felelősséget más típusú fényforrások használata esetén. 5) A LED DRIVER EXTERNAL egy többwattos előtét, ezért használat előtt be kell állítani a megfelelő kimeneti áramot az előtét DIP-kapcsolójával. 6) A LED TUBE EXT üzembehelyezését tartományra korlátozták. Ha kérésre vannak a fényforrás alkalmazhatóságával kapcsolatban, forduljon a fényforrás gyártójához. Kérjük, keresse meg és mérje meg a terméket feltüntetett Tc pontokat és max. Tc hőmérsékleteket. Többlámpás világítástelést alkalmazza esetén mérje meg az összes beépített lámpa Tc max hőmérsékletét. Használatnál rugalmas hőérzékelőt (pl. „K” típus). A hőmérsékletre vonatkozó további információkat a termék adatlapján találja. A fényforrás száraz körülmények között vagy védelmet nyújtó lámpatestben használható.

LED TUBE EXTERNAL T5 / T8 P



Ⓔ 1) ŚWIÉTLÓWKA LED EXTERNAL FIRMY LEDVANCE, zwana dalej ŚWIÉTLÓWKĄ LED EXT, została zaprojektowana do zasilania przez podany poniżej STEROWNIK LEDVANCE EXTERNAL. 2) Odwiedź naszą stronę internetową, aby uzyskać najnowsze informacje o produkcie: www.ledvance.com/ext-system LEDVANCE nie może zagwarantować wydajności ŚWIÉTLÓWKI LED EXT w przypadku zasilania jej sterownikami innymi niż specjalnie zaprojektowane dla ŚWIÉTLÓWKI LED EXT. ŚWIÉTLÓWKA LED XT może stanowić zamiennik świetlówek T8/T5 z oporami dwupinowymi G13/G5. Ta żarówka służy do zapewnienia normalnych warunków oświetlenia elektrycznego. Niedozwolone jest podłączanie ŚWIÉTLÓWEK LED EXT bezpośrednio do sieci elektrycznej (220-240 V), elektromagnetycznego przełącznika sterującego (CCG) lub elektrycznego przełącznika sterującego (ECG). 3) Instalację powinien wykonać wykwalifikowany elektryk. Wszystkie przewody muszą być zatwierdzone dla panujących w instalacji napięć i klas ochrony. 4) ŚWIÉTLÓWKA LED EXT jest świetlówką typu jednostronnego i musi zostać podłączona (okablowana) tylko z jednej strony. Na etykiecie ŚWIÉTLÓWKI LED znajduje się informacja „wejście DC”. Po zakończeniu instalacji należy przykleić na oprawie, w pobliżu „wejścia DC” świetlówkę naklejkę (dołączoną do opakowania STEROWNIKA LED EXT). Po zmianie okablowania w tej oprawie można stosować tylko ŚWIÉTLÓWKĘ LED EXT. Stosowanie tradycyjnych świetlówek lub innych świetlówek LED nie jest dozwolone. Firma LEDVANCE nie ponosi żadnej odpowiedzialności, ani nie odpowiada za tytułu rękojmi w razie korzystania z innych typów źródeł światła. 5) STEROWNIK LED EXTERNAL jest sterownikiem wielowatowym, dlatego za pomocą przełącznika dip na sterowniku należy ustawić prawidłowy prąd wyjściowy. 6) Zakres temperatur pracy ŚWIÉTLÓWKI LED EXT jest ograniczony. W przypadku wątpliwości co do przydatności zastosowania produktu należy skonsultować się z jego producentem. Znajdź i skontroluj punkty Tc i maksymalne temperatury Tc zgodnie z odnosnymi wartościami podanymi na produkcie. W przypadku zastosowania oprawy wielolampowej zmierz temperaturę maksymalną Tc wszystkich zainstalowanych lamp. Użyj elastycznego czujnika termicznego (np. „typu K”). Dodatkowe informacje na temat temperatury można znaleźć w arkuszu danych produktu. Świetlóвка musi być użytkowana w suchej atmosferze lub w oprawie zapewniającej ochronę.

Ⓔ 1) EXTERNAL LED TRUBICA LEDVANCE, dalej len LED TRUBICA EXT, je navrhnutá tak, aby bola napájaná z nižšie uvedeného EXTERNÉHO LEDVANCE LED OVLÁDAČA. 2) Najnovšie informácie o produktoch nájdete na našej webovej stránke: www.ledvance.com/ext-system LEDVANCE nemôže zaručiť výkon LED TRUBICE EXT, keď je napájaná inými ovládačmi, ktoré nie sú určené pre LED TRUBICU EXT. LED TUBE EXT je vhodná ako náhrada za žiarivky T8/T5 s dvojpólovou základňou G13/G5. Toto svetidlo je určené na všeobecné osvetlenie. Nie je dovolené pripojiť LED TRUBICU EXT na priamu sieť (220-240 V), elektromagnetické ovládacie zariadenie (CCG) alebo elektrické ovládacie zariadenie (EKG). 3) Inštalácia musí byť vykonaná kvalifikovaným elektrikárom. Všetky vodiče musia byť schválené pre existujúce napätia a ochranné triedy. 4) LED TRUBICA EXT je jednostranná LED TRUBICA a musí byť pripojená iba na jednej strane. Poznámka „DC vstup” je uvedená na štítku výrobu LED TRUBICE. Po dokončení inštalácie prilepte označovaciu nálepku (ktorá je súčasťou balenia LED OVLÁDAČA EXT) blízko k strane trubice „DC input” (DC vstup) na svetidle. Po opätovnom zapojení sa v tomto svetidle môže použiť iba LED TRUBICA EXT. Používanie tradičných fluorescenčných trubic alebo iných LED TRUBICE už nie je povolené. LEDVANCE nepreberá zodpovednosť, záruku ani ručenie pri používaní iných typov svetelných zdrojov. 5) EXTERNÝ LED OVLÁDAČ je viacvattový ovládač, preto musí byť pred prevádzkou nastavený správny výstupný prúd pomocou dip prepínača na ovládači. 6) Rozsah prevádzkových teplôt LED TRUBICE EXT je obmedzený. V prípade pochybností o vhodnosti použitia je potrebné obrátiť sa na výrobcu tohto svetidla. Nájdite a zmerajte body Tc a maximálnu teplotu Tc vyznačenú na výrobku. V prípade použitia svetidla s viacerými žiarovkami zmerajte max. teplotu Tc všetkých namontovaných žiaroviek. Použite flexibilný termosenzor (napr. „typu K”). Ďalšie informácie týkajúce sa teploty nájdete v hárku s údajmi o výrobku. Žiarovka je určená na použitie v suchých podmienkach alebo vo svetidle, ktoré jej poskytuje ochranu.

Ⓔ 1) Cev LED TUBE EXTERNAL podjetja LEDVANCE (v nadaljevanju: cev LED TUBE EXT) je zasnovana tako, da jo napaja spodaj omenjeni gonilnik LED DRIVER EXTERNAL podjetja LEDVANCE. 2) Za najnovjše informacije o izdelku obiščite našo spletno stran: www.ledvance.com/ext-system. Podjetje LEDVANCE ne more jamčiti za delovanje cevi LED TUBE EXT, če se za napajanje uporabljajo različni gonilniki, ki niso zasnovani za cev LED TUBE EXT. Cev LED TUBE EXT je primerna za zamenjavo fluorescenčnih sijalk T8/T5 z dvopolnimi podnožji G13/G5. Ta sijalka je zasnovana za splošno razsvetljavo. Cevi LED TUBE EXT ni dovoljeno priključiti neposredno na električno omrežje (220–240 V), elektromagnetno krmilno napravo (CCG) ali električno krmilno napravo (ECG). 3) Namestitvev mora izvesti usposobljen električar. Vse žice morajo imeti homologacijo za obstoječe razrede napetosti in zaščite. 4) Cev LED TUBE EXT je enostranska cev LED, ki mora biti priključena (ožičena) samo na eni strani. Oznaka »DC input« (vhod enosmernega toka) je navedena na deklaraciji izdelka cevi LED TUBE. Po končani namestitvi prilpite nalepko z oznako (priložena v embalaži gonilnika LED DRIVER EXT) na svetilko v bližino cevi na strani »DC input«. Po ponovnem ožičenju se lahko v tej svetilki uporablja samo cev LED TUBE EXT. Uporaba klasičnih fluorescenčnih cevi ali drugih cevi LED ni več dovoljena. Podjetje LEDVANCE ne prevzema nobene odgovornosti ali garancije pri uporabi drugih vrst svetlobnih virov. 5) Gonilnik LED DRIVER EXTERNAL je večvattovni gonilnik, zato je treba pred začetkom delovanja določiti pravilen izhodni tok in ga nastaviti s preklopnim stikalom na gonilniku. 6) Območje delovne temperature cevi LED TUBE EXT je omejeno. V primerih dvoma o primernosti uporabe se posvetujte s proizvajalcem te sijalke. Poiščite in izmerite točko Tc in najvišje temperature Tc, označene na izdelku. V primeru uporabe sijalke z več žarnicami izmerite Tc največjo temperaturo vseh vgrajenih sijalk. Uporabite prilagodljiv termo senzor (npr. »Tip K«). Dodatne informacije, povezane s temperaturo, najdete na podatkovnem listu izdelka. Sijalka je primerna za uporabo v suhih prostorih ali v svetilki, ki zagotavlja zaščito.

Ⓔ 1) Bundan böyle LED TÜP EXT olarak anilacak olan LEDVANCE LED TÜP EXTERNAL, aşağıda belirtilen LEDVANCE LED DRIVER EXTERNAL tarafından çalıştırılmak üzere tasarlanmıştır. 2) En son ürün bilgileri için lütfen web sitemizi ziyaret edin: www.ledvance.com/ext-system LEDVANCE, LED TÜP EXT için tasarlama/satış farklı sürücülerle çalıştırıldığında LED TÜP EXT'nin performans vereceğini garanti edemez. LED TÜP EXT, G13/G5 çift pim kaideli T8/ T5 floresan lambalar için yedek olarak kullanıma uygundur. Bu lamba, genel aydınlatma işlevi için tasarlanmıştır. Doğrudan şebekeye (220 - 240 V), elektromanyetik kontrol dişlisine (EKD) veya elektrik kontrol dişlisine (EKG) LED TÜP EXT bağlanmasında izin verilmez. 3) Kurulum kalifiye bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır. Tüm kabloların mevcut voltajlar ve koruma sınıfları için onaylanmış olması gerekir. 4) LED TÜP EXT, tek taraflı bir LED TÜPÜDÜR ve yalnızca bir tarafta bağlanmalıdır (kablolu). LED TÜP ÜRÜN etiketinde „DA giriş” notu yer alır. Kurulum tamamlandıktan sonra LED DRIVER EXT paketi içerisinde yer alan işaretleme etiketini, armatürün «DC giriş» tarafına yakın bir yere yapıştırın. Yeniden kablolanmadan sonra bu armatürde yalnızca LED TÜP EXT kullanılabilir. Gelecekte floresan tüplerin veya diğer LED TÜP'lerin kullanımına artık izin verilmez. LEDVANCE, başka türlü ışık kaynaklarının kullanılmasını durdurma herhangi bir sorumluluk, garanti veya yükümlülük kabul etmez. 5) LED DRIVER EXTERNAL bir çoklu watt sürücüsüdür, bu nedenle sürücü üzerindeki dip anahtarı ile çalıştırılmadan önce doğru çıkış akımı ayarlanmalıdır. 6) LED TÜP EXT'in çalışma sıcaklığı analizi sınırlıdır. Uygulanmış uygunluğu konusunda şüphe olması durumunda, bu lambanın üreticisine danışılmalıdır. Lütfen ürün üzerinde işaretlenmiş Tc noktalarını ve maksimum Tc sıcaklıklarını bulun ve ölçün. Çok lambalı armatür uygulamaları durumunda Tc maks. sıcaklığı takılı tüm lambalara ölçün. Lütfen esnek bir termo sensör kullanın (örneğin, „K Tipi”). Sıcaklıkla ilgili ek bilgileri ürün veri sayfasında bulabilirsiniz. Lamba kurulum koşullarında veya koruma sağlanan bir armatürün içinde kullanılmalıdır.

ⒽⓇ 1) Cijev LEDVANCE LED TUBE EXTERNAL, u daljnjem tekstu LED TUBE EXT, izvedena je tako da je pokreće pokretač LEDVANCE LED DRIVER EXTERNAL naveden u nastavku. 2) Posjetite naše web-mjesto za najnovije informacije o proizvodu: www.ledvance.com/ext-system LEDVANCE ne može jamčiti da će cijev LED TUBE EXT funkcionirati kada se pokreće s drugim pokretačima koji nisu predviđeni za LED TUBE EXT. Cijev LED TUBE EXT prikladna je kao zamjena za fluorescentne svjetiljke T8/T5 s konektorima s dva zatika G13/G5. Ova je svjetiljka namijenjena za opću rasvjetlu. Cijev LED TUBE EXT nije dozvoljeno spajati na izravnu mrežu (220 – 240 V) odnosno elektromagnetsku upravljačku opremu (CCG) ili elektroničku upravljačku opremu (ECG). 3) Ugradnju mora provesti kvalificirani električar. Sve žice moraju biti odobrene za postojeće napone i razrede zaštite. 4) Cijev LED TUBE EXT jednostrana je LED cijev i mora biti spojena (ožičena) samo s jedne strane. Napomena „Ulaz DC“ („DC input“) navedena je na naljepnici proizvoda cijevi LED TUBE. Po završetku ugradnje zalijepite naljepnicu za označavanje (koja je sadržana u pakiranju pokretača LED DRIVER EXT) blizu strane cijevi „Ulaz DC“ („DC input“) rasvjetnog tijela. Nakon ponovnog ožičenja u ovom se rasvjetnom tijelu može upotrebljavati samo LED TUBE EXT. Upotreba tradicionalnih fluorescentnih cijevi ni drugih cijevi LED TUBE više nije dopuštena. Društvo LEDVANCE ne prihvaća nikakvu odgovornost niti pruža jamstvo u pogledu upotrebe drugih vrsta svjetlosnih izvora. 5) LED DRIVER EXTERNAL viševatni je pokretač, stoga pravilna izlazna struja mora biti postavljena prije rada DIP sklopke na pokretaču. 6) Raspon radne temperature cijevi LED TUBE EXT ograničen je. U slučajevima sumnje u pogledu prikladnosti primjene potrebno je konzultirati proizvođača ove svjetiljke. Pronađite i izmjerite Tc točke i najveće Tc temperature označene na proizvodu. U slučaju primjene rasvjetnog tijela s više svjetiljki izmjerite najveću temperaturu Tc na kućištima svih ugrađenih svjetiljki. Koristite se fleksibilnim toplinskim osjetnikom (npr. „Tip K“). Dodatne informacije o temperaturi potražite na sigurnosno-tehničkom listu proizvoda. Svjetiljka se mora upotrebljavati u suhom okruženju ili u zaštićenom rasvjetnom tijelu.

ⒽⓇ 1) Tubul LEDVANCE LED TUBE EXTERNAL, denumit în continuare LED TUBE EXT, este proiectat pentru alimentare prin DRIVERUL LEDVANCE LED EXTERNAL menționat mai jos. 2) Vă rugăm să vizitați site-ul nostru web pentru cele mai recente informații despre produs: www.ledvance.com/ext-system LEDVANCE nu poate garanta performanța LED TUBE EXT atunci când este alimentat prin drivere diferite care nu sunt proiectate pentru LED TUBE EXT. LED TUBE EXT este adecvat ca înlocuitor pentru lămpile fluorescente T8/T5 cu socluri cu știfturi duble G13/G5. Această lampă este proiectată pentru iluminare generală. Nu este permisă conectarea LED TUBE EXT la rețea direct (220-240V), la dispozitivul de control electromagnetic (CCG) sau la dispozitivul de control electric (ECG). 3) Instalarea trebuie executată de un electrician calificat. Toate firele trebuie să fie aprobate pentru tensiunile și clasele de protecție existente. 4) LED TUBE EXT este un TUB LED cu o singură față și trebuie conectat (cablat) numai pe o singură parte. Nota „Intrare c.c.” este menționată pe eticheta produsului TUBULUI LED. După finalizarea instalării, lipiți autocolanțul de marcare (inclusiv în ambalajul LED DRIVER EXT) aproape de „Intrare c.c.” a tubului de pe lateralul corpului de iluminat. După recablare, în acest corp de iluminat poate fi utilizat numai LED TUBE EXT. Nu mai este permisă utilizarea tuburilor fluorescente tradiționale sau a altor TUBURI CU LED. LEDVANCE nu își asumă nicio responsabilitate, garanție sau răspundere pentru utilizarea altor tipuri de surse de lumină. 5) LED DRIVER EXTERNAL este un driver multi-watt. Prin urmare, curentul de ieșire corect trebuie setat înainte de acționarea de la comutatorul DIP de pe driver. 6) Intervalul de temperatură de funcționare a LED TUBE EXT este restricționată. În caz de dubiu cu privire la adecvarea pentru aplicația respectivă, consultați producătorul acestei lămpi. Vă rugăm să găsiți și să măsurați punctele Tc și temperaturile maxime Tc marcate pe produs. În cazul utilizării corpurilor de iluminat cu mai multe lămpi, măsurați temperatura Tc max a tuturor lămpilor instalate. Utilizați un senzor termic flexibil (de exemplu, „Tip K“). Găsiți informații suplimentare relevante privind temperatura în fișa tehnică a produsului. Lampă de utilizat în condiții de uscare sau într-un corp de iluminat care oferă protecție.



22
PAP
Raccolta Carta
Verifica le disposizioni
del tuo comune.



FR

Cet appareil
se recycle

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

C10449058
G11232086

13.03.25

ⒽⓇ LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom