


Karta charakterystyki technicznej

Drabina kablowa szerokorozpiętościowa WKLG 160 FS

Numery katalogowe: 6227058

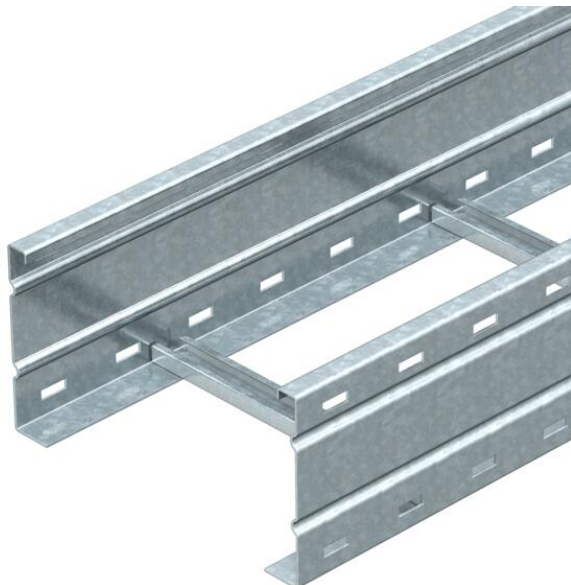

Drabiny kablowe szerokorozpiętościowe o perforowanej ścianie bocznej, o wysokości boku 160 mm. Befestigung von Kabeln und Leitungen mit Bügelschelle Typ 2056.

Łączniki wzdłużne typ WRV 160 w potrzebnej ilości należy zamawiać oddzielnie. Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 10 dB, z pokrywą 15 dB.



St

stal

FS

ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow

Numery katalogowe	6227058
Typ	WKLG 1640 FS
Oznaczenie 1	Drabinka kabl. szerokorozpięt.
Oznaczenie 2	perforowany bok
Wytwórca	OBO
Wymiar	160x400x6000
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	6
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	797,834 kg
Jednostka wagi	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	19,1133 kg CO2e / 1 Metr


Karta charakterystyki technicznej

Drabina kablowa szerokorozpiętościowa WKLG 160 FS

Numery katalogowe: 6227058



Wymiary

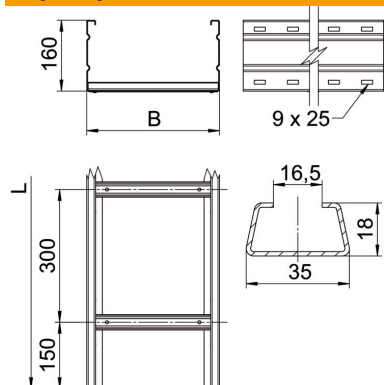

Wymiar	160 x 400
Długość	6 000 mm
Szerokość	400 mm
Wysokość	160 mm
Wymiar B	400 mm
Wymiar L	6 000 mm
Wymiar szczeliny szczelna	16,50

Dane techniczne

Wersja szczelbi	Profil nieperforowany
Zamocowanie szczelbi	w całości nitowane
System montażowy	Podłoga Strop Montaż
Podtrzymanie funkcji	brak
Przekrój poprzeczny	572 cm ²
Przekrój poprzeczny	57200 mm ²
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Perforacja boczna	tak
Wykonanie szerokorozpiętościowe	tak
Grubość boku	2 mm

Karta charakterystyki technicznej

Drabina kablowa szerokorozpiętościowa WKLG 160 FS

Numery katalogowe: 6227058



Obciążenie

możliwe rozstawy podpór min.

3 m

możliwe rozstawy podpór maks.

8 m

Rozstaw podpór 3,0 m

3 kN/m

Rozstaw podpór 3,5 m

2,73 kN/m

Rozstaw podpór 4,0 m

2,5 kN/m

Rozstaw podpór 4,5 m

2,24 kN/m

Rozstaw podpór 5,0 m

2 kN/m

Rozstaw podpór 6,0 m


1,6 kN/m

Rozstaw podpór 7,0 m

1,3 kN/m

Rozstaw podpór 8,0 m

1 kN/m

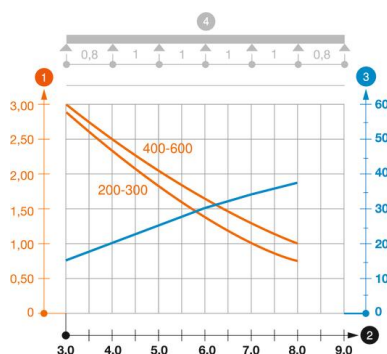

Wykres obciążenia szerokorozpiętościowej drabiny typu WKLG 160

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
 - 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
 - 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
 - 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości korytka kablowego / drabiny w mm
- Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór